

NYT ON MAHDOLISTA, JÄTE- JA PUHDASVESIHUOLTO ILMAN VESI- TAI VIEMÄRIVERKOSTOA

JP-Tekniikkakontti on ratkaisu, jolla hoidat työmaan vesi- ja jätevesiongelmia ekologisesti. Samalla työmaan vesihuolto takaa tauko- ja sosiaalitoimien toimivuuden kaikkina vuodenaikoina riippumatta kunnallisesta vesi- ja viemäriverkostosta.

Puhdasvesisäiliön tilavuus on 3m³, pumpun tuotto max. 80L/min, nostokorkeus max. 50m. Vettä riittää niin taukotiloihin kuin työmaan vesitarpeisiin. Säiliö on varustettu pinnankorkeusmittarilla, josta näet helposti milloin on aika tilata vettä lisää. Veden täyttö onnistuu paloautolla, tai muulla vastaavalla vedenkuljetuskalustolla.

Jätevesisäiliön tilavuus on 4,8m³. Jätevesisäiliöön on helppo siirtää useamminkin taukotilan jätevedet toimituksen mukana tulevan pienpumppaamon avulla. Vakioitoimitukseen sisältyy yksi siirtopumppaamo, jolla voidaan pumpata myös WC- jätevedet. Jätevesisäiliössä on pinnankorkeusanturi, joka hälyttää, kun on aika tilata säiliön tyhjennys. Tyhjennys on varustettu nokkavipuliittimellä, joka on yhteensopiva jätevesiautojen letkustoihin. Lisävarusteena on saatavilla pinnankorkeus ja lämpötila hälytyksiensiiro.

KÄYTTÖKOHDE ESIMERKKEJÄ:

- Tuulivoimala- rakennustyömaat- tietyömaat- siltatyömaat- metsähakkuutyömaat, sosiaalitoimien vesihuolto: WC-Huuhtelu, suihku ja muu pesuvesi
- Rakennus tai purkutyömaalla pölynsidontaan
- Timanttioraukseen
- Painepesurille
- Ym. ym...

EDUT:

- Ei vaadi vesi- eikä viemäriliittymää
- Työmaa-alue pysyy siistinä
- Säästää työaikaa
- Nopea toimitus- ja kytkentäaika
- Helppo siirrettävyys
- Ympäristöystävällinen
- Nopea siirtää seuraavaan kohteeseen

LAIT JA ASETUKSET:

- Roskaamiskielto kieltää jätteen jättämisen maaperään (Jätelaki 19 §).

TEKNISET TIEDOT JA VAATIMUKSET

- Kontin paino 2200Kg.
- Kontin siirto vaihtolava-autolla tai nosturiautolla (kontin oltava tyhjä)
- Kontti sijoitetaan tasaiselle alustalle.
- Kontti vaatii 3-230 V-16 A voimavirta sähköä.
- Vesisäiliössä oleva vesi on tarkoitettu ainoastaan pesu- ja huuhteluveteeksi, esim. WC- huuhtelu ja suihku
- Jätevesiputkena (paineviemäri) käytetään PEM-32x3,0 putkea.



OULAISTEN LVI

www.oulaistenlvi.fi


Projektisi luotettava kumppani.

Koskelankatu 3, 86300 Oulainen

JÄTEVESIPUMPPAAMO

- Pumppaamo 230 V / 10 A sähköliitännän.
- Viettoviemärit keräävät jäteveden pumppaamolle ja pumppaavat paineviemärin läpi jätevesisäiliöön jopa 6 m nostokorkeudella tai 100 m etäisyydellä.

ESIMERKKI KYTKENTÄ:

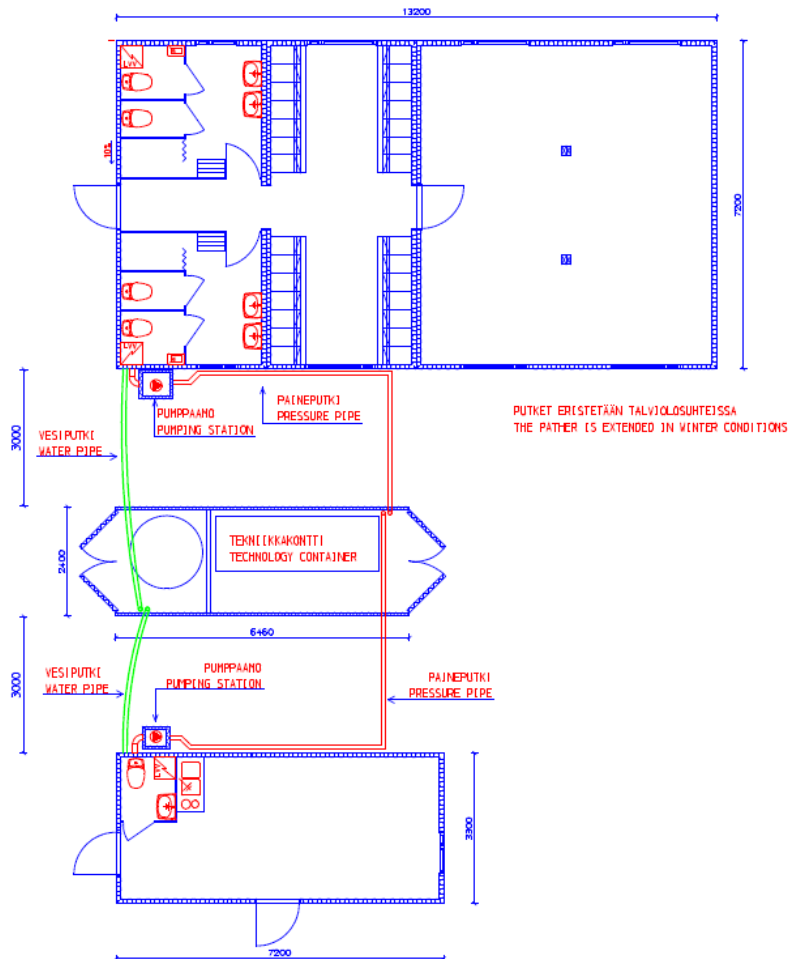

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Oulaisten LVI-Oy

Jarmo Hihnala
Koskelankatu 3
86300 Oulainen
Puhelin 045 111 8020
email: jarmo.hihnala@oulaistenlvi.fi
www.oulaistenlvi.fi

OULAISTEN LVI

www.oulaistenlvi.fi

Projektisi luotettava kumppani.

Koskelankatu 3, 86300 Oulainen